

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Kounice	Část obce:	
Ulice:	Kounice	Č.p. / č. or. (č.ev.)	450
Katastrální území:	Kounice (671142)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	730	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2008	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Samostatně stojící RD nepodsklepený 1NP a 2NP s valbovou střechou, do zahrady střecha plochá. 2BJ

Stručný popis technických systémů:

Vytápění i ohřev TUV je řešen TČ země voda. Doplnkovým zdrojem vytápění jsou 3x krb/krbová kamna. Budova je osazena 16-ti FVE panely s bat. úložištěm.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	1 812,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1 139,4
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,63
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m ²	585,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	36,6

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztázná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	1NP a 2NP	1.RD - obytné prostory	☒	☐	20	529,0
Z2	Gar/sklad	3.BD - prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům	☒	☐	16	56,0
NZ3	Půda	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	16,1%	---	---	---	4,9%	5,6%	---	26,6%
	12.6	---	---	---	3.83	4.40	---	20.8
kusové dřevo, dřevní štěpka	18,3%	---	---	---	---	---	---	18,3%
	14.3	---	---	---	---	---	---	14.3

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

energie okolního prostředí	43,5%	---	---	---	11,4%	0,2%	---	55,1%
	34.0	---	---	---	8.89	0.15	---	43.1


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	77,9%	---	---	---	16,3%	5,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	104,1	---	---	---	21,7	7,8	---	133,6
MWh/rok	60.9	---	---	---	12.7	4.55	---	78.1

Podíl dodané energie dle účelu

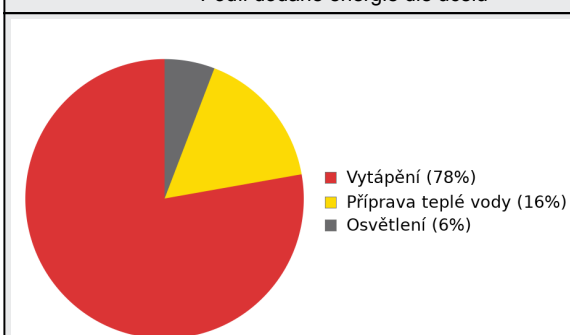

Podíl dodané energie dle energonositele

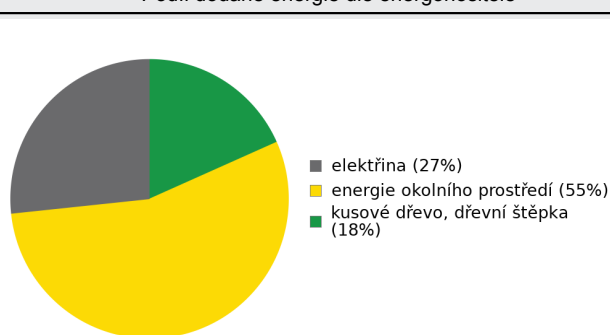

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	58,5%	---	---	---	17,8%	20,5%	---	96,8%
		26.4	---	---	---	8.04	9.23	---	43.6
energie okolního prostředí	0,0	0,0%	---	---	---	0,0%	0,0%	---	0,0%
		0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00
kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	3,2%	---	---	---	---	---	---	3,2%
		1.43	---	---	---	---	---	---	1.43
energie okolního prostředí (pro exportovanou energii mimo budovu)	0,0	---	---	---	---	---	---	0,0%	0,0%
		---	---	---	---	---	---	0.00	0.00
Elektřina dodávka mimo budovu	-2,1	---	---	---	---	---	---	-1,6%	-1,6%
		---	---	---	---	---	---	-0.724	-0.724

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	61,7%	---	---	---	17,8%	20,5%	-1,6%	98,4%
kWh/m²rok	47,5	---	---	---	13,7	15,8	-1,2	75,8
MWh/rok	27.8	---	---	---	8.04	9.23	-0.724	44.3

Podíl dodané energie dle účelu

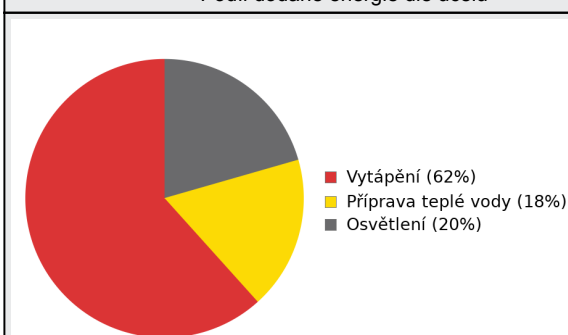


Podíl dodané energie dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	12.4	10.6	9.88	5.64	3.72	2.10	1.49	1.67	3.31	6.54	9.28	11.6
elektřina	3.26	2.71	2.49	1.38	0.95	0.55	0.43	0.53	0.96	1.83	2.55	3.13
energie okolního prostředí	6.57	5.69	5.42	3.26	2.22	1.36	1.03	1.07	1.89	3.52	4.90	6.12
kusové dřevo, dřevní štěpka	2.54	2.15	1.97	1.00	0.55	0.19	0.03	0.06	0.46	1.19	1.83	2.35

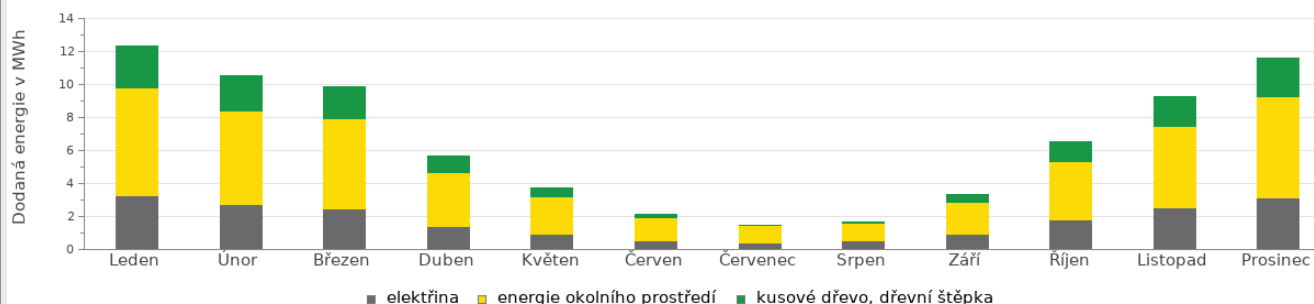Roční průběh dodané energie podle energosonitelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	12.4	10.6	9.88	5.64	3.72	2.10	1.49	1.67	3.31	6.54	9.28	11.6
Vytápění	10.8	9.18	8.40	4.26	2.34	0.78	0.12	0.26	1.91	5.03	7.77	10.0
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	1.08	0.98	1.08	1.05	1.08	1.05	1.08	1.08	1.05	1.08	1.05	1.08
Osvětlení	0.49	0.40	0.39	0.33	0.30	0.27	0.29	0.32	0.35	0.43	0.46	0.51

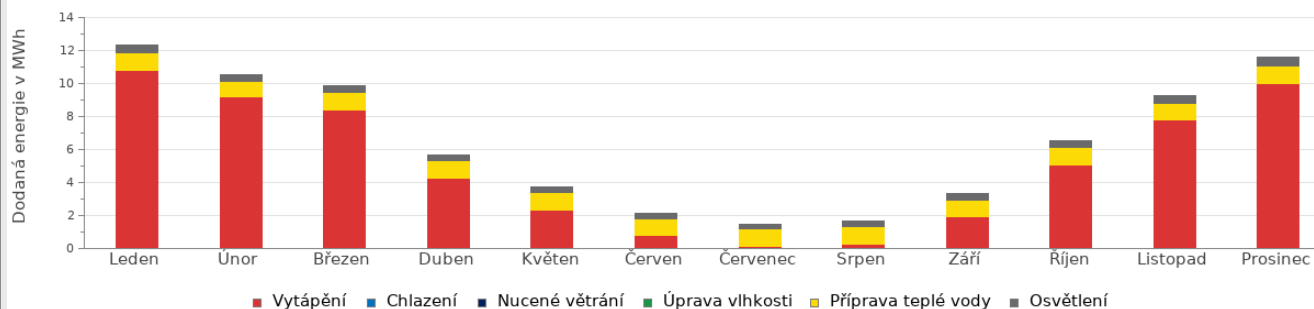
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	41.1	Solární zisky	MWh/rok	0.00
Větrání		12.3	Vnitřní zisky - lidé		4.71
Netěsnosti obálky - infiltrace		1.97	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		6.35
Celkem		55.4	Celkem		11.1

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	44,3	kWh/m ² .rok	75,8
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

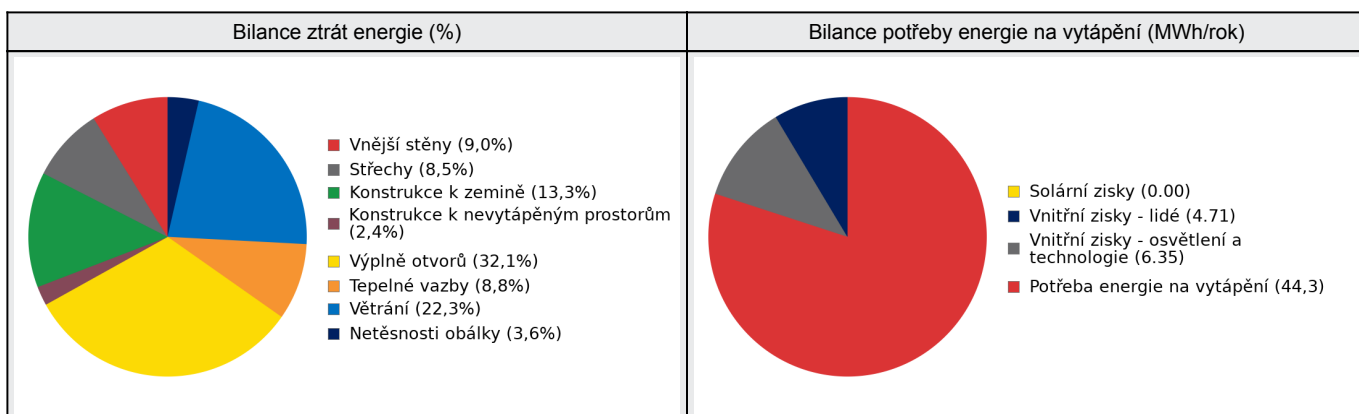**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	$U_{N,j}$	$U_{R,j}$	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				271,0				
STN-2	Zdivo obvodové (Z1)	20	EXT	255,0	0,212	0,30	0,30	71%
STN-2	Zdivo obvodové (Z2)	16	EXT	16,0	0,212	0,40	0,40	53%

STŘECHY				267,0				
STR-11	Střecha šikmá k exteriéru (Z1)	20	EXT	168,0	0,202	0,24	0,24	84%
STR-12	Střecha plochá (Z1)	20	EXT	99,0	0,197	0,24	0,24	82%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				370,0				
PDL(z)-14	Podlaha 1NP new (Z1)	20	ZEM	314,0	0,451	0,45	0,45	100%
PDL(z)-15	Podlaha 1NP gar (Z2)	16	ZEM	56,0	0,619	0,60	0,60	103%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				75,0				
STR-8	Strop mezi 2NP a půdou lehký (Z1-Z3)	20	NZ3	75,0	0,203	0,60	0,60	34%

VÝPLNĚ OTVORŮ				156,4				
VYP-17	Výplň SZ (Z1)	20	EXT	98,0	1,300	1,50	1,50	87%
VYP-18	Výplň SV (Z1)	20	EXT	7,7	1,300	1,50	1,50	87%
VYP-19	Výplň JV (Z1)	20	EXT	12,8	1,300	1,50	1,50	87%
VYP-20	Výplň JZ (Z1)	20	EXT	19,0	1,300	1,50	1,50	87%
VYP-27	Výplň JV dv (Z1)	20	EXT	7,9	1,500	1,70	1,53	98%
VYP-28	Výplň JV vrata (Z2)	16	EXT	11,0	1,500	2,30	2,00	75%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,050	---	0,020	250%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy												
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění					
					kW	MWh/rok				%	COP	%	%	% pokrytí
TČ-1	TČ zeme - vody	29,60	elektřina	12.0	---	3,77	Z1: 90% Z2: 89%	Z1: 86% Z2: 88%	79% 35.0					
K-2	Krb 2x + krbová kamna	30	kusové dřevo, dřevní štěpka	14.3	76	---	90%	86%	19% 8.42					
K-3	El. přímotopné zdroje (topné tyče)	6	elektřina	1.25	96	---	Z1: 90% Z2: 89%	Z1: 86% Z2: 88%	2% 0.93					

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
kW	MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí			
								MWh/rok	
TČ-1	TČ zeme - vody	29,60	elektřina	4.41	---	2,58	TVsys 1: 76,9	137,97	90,0
									11.4
K-3	El. přímotopné zdroje (topné tyče)	6	elektřina	1.32	96	---	TVsys 1: 76,9	15,33	10,0
									1.27

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Osvětlení obytné části	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 70 lm/W	448,00	100	1,29	1,00	1,00	0,82
Z2 (L1)	Osvětlení	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 70 lm/W	42,00	30	1,29	1,00	1,00	1,00
NZ3 (L1)	Osvětlení	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 70 lm/W	60,00	30	1,29	1,00	1,00	1,00

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM								
V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení neobnovitelné primární energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).								
Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využito pro výpočet neobn. primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulátorů / kapacita		
			m ²	kWp	litry	typ		
			ks	%		kWh		
FVE 1	FVE16x 260W panel s inst výkonem 4,16kWp , bateriové úložiště 5kW	napojeno na elektrizační soustavu (export pouze přebytku)	20,800	4,16	0	Bat	3,234	3,238
			16	20		5		

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření	Popis návrhu	
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _s -1 - Izolant šikmého stří pláště / stropu +15 cm, izolant podlahy +10cm, iz. čtyřskla, KZS +10cm. detaily Okna, dveře, popř. LOP: OP _s -1 - Izolant šikmého stří pláště / stropu +15 cm, izolant podlahy +10cm, iz. čtyřskla, KZS +10cm. detaily Střechy a stropy: OP _s -1 - Izolant šikmého stří pláště / stropu +15 cm, izolant podlahy +10cm, iz. čtyřskla, KZS +10cm. detaily Podlahy: OP _s -1 - Izolant šikmého stří pláště / stropu +15 cm, izolant podlahy +10cm, iz. čtyřskla, KZS +10cm. detaily
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Vhodné min. 26m ² FVE panelů s 10kw bat. úložištěm
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Nevhodné, vzhledem k nízké spotřebě
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Není k dispozici
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Vhodné TČ vzduch voda jak pro vytápění, tak pro ohřev TUV.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Izolant šikmého stř pláště / stropu +15 cm, izolant podlahy +10cm, iz. čtyřskla, KZS +10cm. detaily			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	89,91	133,58	75,78	
	52.6	78.1	44.3	
Soubor navržených opatření	49,91	78,74	49,39	
	29.2	46.1	28.9	
Dosažená úspora energie	40,00	54,84	26,39	-
	23.4	32.1	15.4	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - 1NP a 2NP (obytná zóna)	529,0	96,7	3
	Z2 - Gar/sklad (obytná zóna)	56,0		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	STN-2	Zdivo obvodové	20 (Z1)	EXT	0,212	0,250	ANO
		STR-11	Střecha šikmá k exteriéru	20 (Z1)	EXT	0,202	0,160	NE
		STR-12	Střecha plochá	20 (Z1)	EXT	0,197	0,160	NE
		PDL(z)-14	Podlaha 1NP new	20 (Z1)	ZEM	0,451	0,300	NE
		VYP-17	Výplň SZ	20 (Z1)	EXT	1,300	1,200	NE
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	VYP-18	Výplň SV	20 (Z1)	EXT	1,300	1,200	NE
		VYP-19	Výplň JV	20 (Z1)	EXT	1,300	1,200	NE
		VYP-20	Výplň JZ	20 (Z1)	EXT	1,300	1,200	NE
		VYP-27	Výplň JV dv	20 (Z1)	EXT	1,500	1,200	NE

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění	% / ---	TČ 1	TČ zeme - vody	4,80	3,00	ANO
		K 2	Krb 2x + krbová kamna	80	80	ANO
		K 3	El. přímotopné zdroje (topné tyče)	99	80	ANO
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody	% / ---	TČ 1	TČ zeme - vody	4,80	3,00	ANO
		K 3	El. přímotopné zdroje (topné tyče)	99	80	ANO

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,42	0,47	---
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
<i>Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)</i>					
Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	133,58	176,80	---

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
<i>Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)</i>					
Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	75,78	184,92	---

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.5 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Bc. Michal Kancler	Číslo oprávnění:	1494
Telefon:	607 111 170	E-mail:	michal.kancler@seznam.cz

URČENÁ OSOBA			
<i>V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.</i>			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-

PLATNOST PRŮKAZU			
<i>Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.</i>			
Evidenční číslo průkazu:	737060.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	17.06.2025		
Platnost průkazu do:	17.06.2035		